


Uložení potrubí z PE 100 (RC)

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

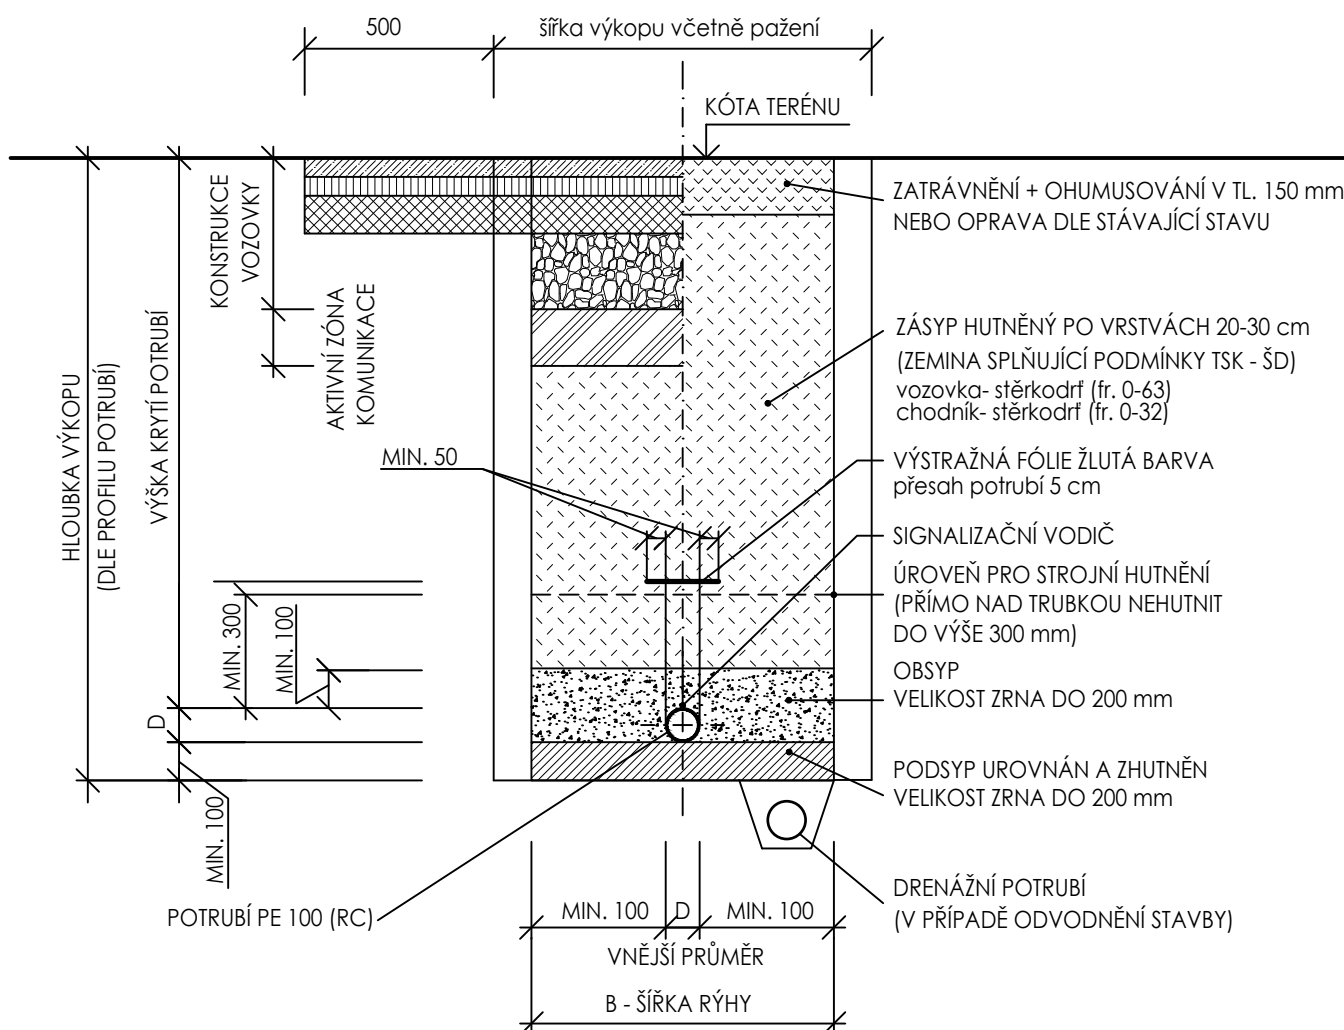

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA



DIPRO, spol. s r.o. [®]

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12 IČO 48592722

Stavebník: Technická správa komunikací Hl. m. Prahy Řásovka 770/8 110 15 Praha 1	Vypracoval: <i>Petr Brehm</i> Ing. Petr Brehm	Kontrola: <i>Jan Zrzavý</i> Ing. Jan Zrzavý
Místo stavby: ul. Strakonická v rozsahu zast. bus Dostihová - Barrandovský most	Odp. proj.: <i>Pavla Stejanová</i> Ing. Pavla Stejanová, Ph.D.	Zak. číslo: 18 - 002 - 01
Stavba: STRAKONICKÁ - ROZŠÍŘENÍ č. akce 999170, Praha 5	Ved. projektu: <i>Daniel Polič</i> Ing. Daniel Polič, Ph.D.	Datum vyprac.: 04 / 2018
Výkres: SO500 - PŘELOŽKA PLYNOVODU STL VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Stupeň: DÚR	Měřitko: -
	Číslo výkresu: D.5.4	